




Противень 4 борта с антипригарным покрытием 600x800x20 Нержавеющая сталь 1,0 мм

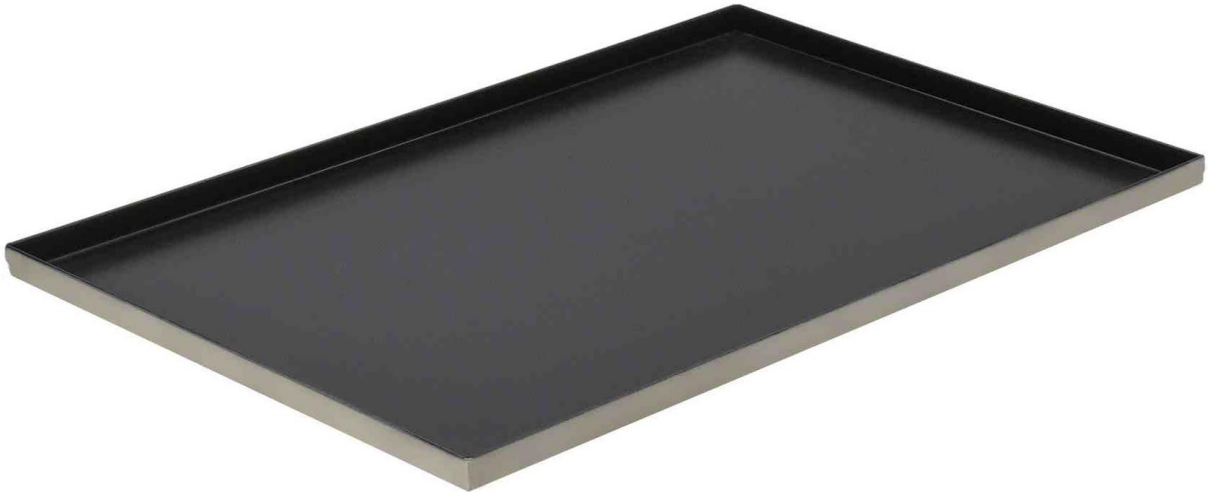

Внимание, изображение товара может отличаться от реального в зависимости от модели и выбранной модификации!

1. Назначение, область применения.

Противень из нержавеющей стали с антипригарным покрытием предназначен для применения на пищевых предприятиях. Используется для выпечки хлебобулочных изделий, приготовления вторых блюд из мяса, рыбы, овощей, транспортировки и хранения готовой продукции и полуфабрикатов. Подходят для заморозки и охлаждения.

Противень изготовлен из пищевой нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, воздействию высоких температур и не вступающей в химические реакции с продуктами питания. Это позволяет использовать противень на протяжении многих лет без потери качества материала и без вреда для продуктов.

Двухслойное антипригарное покрытие обладает повышенной адгезией и высокой устойчивостью к истиранию, облегчает выемку продукции, не требует смазывания и использования пищевой бумаги.


Противень имеет высокую прочность и стойкость к коррозии, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности.

Подходит для использования в печах, расстоечных шкафах, коптильно-варочных камерах, камерах охлаждения и заморозки.


2. Особенности.

- покрытие антипригарное двухслойное;
- углы сварены аргонодуговой сваркой;
- борта под 90 градусов с отбортовкой (загиб 10 мм на внешнюю сторону) повышает жесткость и обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Борт с отбортовкой

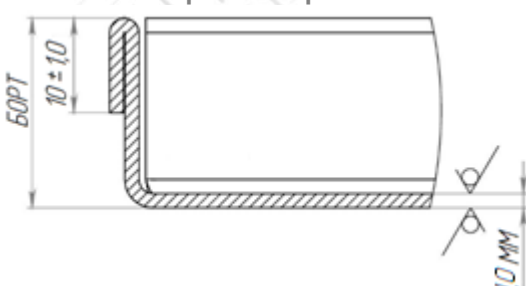

Борт без отбортовки

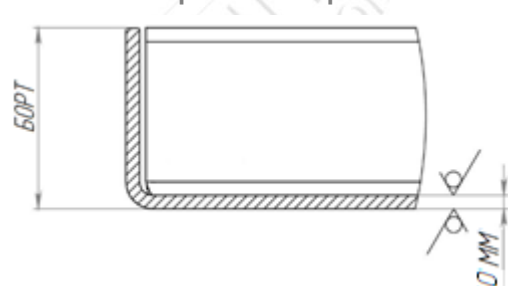

3. Технические характеристики.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Толщина металла	1,0 мм
Покрытие	антипригарное двухслойное
Толщина покрытия	17±3 мкм
Основа покрытия	PTFE

ПАРАМЕТРЫ

Ширина (внешний габарит)	600 мм
Длина (внешний габарит)	800 мм
Высота (внешний габарит)	20 мм
Количество бортов	4 борта
Угол бортов	под 90 градусов
Отбортовка (загиб борта)	с отбортовкой 10 мм
Вес противня	4,41 кг

Противни изготавливаются согласно ТУ-28.93.15-002-34908550-2020 от 19.01.2021 года.

4. Подготовка к использованию.

1. Освободить изделие от упаковки.
2. Промыть в теплой проточной воде с моющим средством.
3. Стряхнуть остатки воды, просушить.

5. Условия эксплуатации.

Температура нагрева	до + 240° С
Температура охлаждения	до - 40° С
Максимальная распределенная нагрузка	до 8 кг

6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации противня с антипригарным покрытием необходимо соблюдать следующие правила:

1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется после каждого использования мягким моющим средством в теплой проточной воде. Стойкие и затвердевшие загрязнения предварительно размочить и удалить при помощи силиконовых или деревянных скребков.

Для обработки поверхности не использовать средств с хлором и аммиаком, это может привести к помутнению металла и отслоению антипригарного покрытия.

Не допускается очистка составами, содержащими абразивы, которые могут стать причиной повреждения антипригарного покрытия.

Перед применением противень с антипригарным покрытием полностью высушить в вертикальном положении в специализированных подставках.

2. При работе с противнями применять только инвентарь, который предназначен для работы на поверхностях с антипригарным покрытием. Запрещается подвергать противни механическому воздействию.
3. Максимальная нагрузка. Не следует перегружать противень, загружая слишком много продукции. Это может привести к повреждению и нарушению техники безопасности. Максимально допустимая распределенная нагрузка на противень не должна превышать 8 кг. Продукция должна быть равномерно распределена по всей поверхности противня во избежание неравномерного нагрева и последующей деформации.
4. Температурные условия. Противень предназначена для работы при температуре от -40 до +240⁰ С. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
Не нагревать противень без продукции.
Не нагревать на открытом огне.
5. При работе с противнем необходимо соблюдать все требования по безопасности на производстве.
6. Хранить противни вертикальными рядами, расположив ребрами в специализированных подставках или на уровнях в тележке. Допускается хранение противней одноблочной (прямой) укладкой один на один со специальной прокладкой между ними в ровную стопку высотой не более 1200 мм без смещений, на ровной поверхности.

Соблюдение данных условий эксплуатации поможет обеспечить оптимальную производительность и долговечность противня с антипригарным покрытием.

7. Гарантия.

Гарантийный срок на противень составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.

Гарантийный срок на антипригарное покрытие составляет 3000 (три тысячи) циклов при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов
М.П.

от «15» 05 20 16 г. № 6327/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторно-инструментальных исследований

Рассмотрен протокол № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016.

на основании заявления № 069/02-2016 от 25.03.2016г.

Организация-изготовитель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»,
Адрес: 141069, Россия, Московская обл., Королев г., Первомайский мкр., Советская ул., д. 27.
Получатель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»,
Адрес: 141069, Россия, Московская обл., Королев г., Первомайский мкр., Советская ул., д. 27

Наименование продукции: Инвентарь хлебопекарный и кондитерский: формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин.

Область применения: Кондитерское и хлебопекарное производство
Перечень документов, представленных на экспертизу: 1. Заявление; 2. Протокол испытаний № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016. Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»; 4. ТУ 5131-001-34908550-2014.

Характеристика продукции: Противни, формы и листы кондитерские, противни перфорированные, венчики и лопатки изготавливаются из пищевой нержавеющей стали марок (AISI 430, AISI 304) и пищевого алюминия. Для более долгой эксплуатации в

кондитерские и хлебобулочные изделия: противни, формы и формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием) и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием) и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, реставратор, кафе, столовые и т.п.

Заявление с описанием и техническими характеристиками и идентификации: АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № RA.RU.710138 от 21.04.2016 выданный на 07.04.2016.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Ссылка на протокол № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016, АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - форма для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием) и кондитерские формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, были подвергнуты исследованию по показателям безопасности на соответствие требованиям Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), для Республики Беларусь протокол № 209 от 28.05.2016 (г.п. П. Разд.16).

Показатель, наименование (фактор):	Целевое значение	Результаты испытаний:
для фрагмента (Формы для выпечки)		
Органистические показатели: водная выдержка при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 10%	не более 1	отсутствует
Тяжелые металлы	не превышает	отсутствует
Мышь	не превышает	отсутствует
Свинец	не превышает	отсутствует
Свинец - элементные миграционные показатели	Максимальная масса - не превышает	Максимальная масса - не превышает
Время экспозиции 24 часа. Температура кипячения раствора 24°C (далее - кипячение)		
Формальдегид, мг/л, не более	0,5	<0,01
Ферроцианид, мг/л, не более	0,1	<0,01
Гептал, мг/л, не более	0,1	<0,01
Гептал, мг/л, не более	0,1	<0,01
для фрагмента (стали)		
Органистические показатели: водная выдержка при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 10%	не более 1	отсутствует
Тяжелые металлы	не превышает	отсутствует
Мышь	не превышает	отсутствует
Свинец	не превышает	отсутствует

Ссылка на протокол № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016, АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - форма для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием) и кондитерские формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, реставратор, кафе, столовые и т.п.

Заявление с описанием и техническими характеристиками и идентификации: АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № RA.RU.710138 от 21.04.2016 выданный на 07.04.2016.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Ссылка на протокол № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016, АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - форма для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием) и кондитерские формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, реставратор, кафе, столовые и т.п.

Заявление с описанием и техническими характеристиками и идентификации: АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № RA.RU.710138 от 21.04.2016 выданный на 07.04.2016.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Показатель, наименование (фактор):	Целевое значение	Результаты испытаний:
Органистические показатели: водная выдержка при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 10%	не более 1	отсутствует
Тяжелые металлы	не превышает	отсутствует
Мышь	не превышает	отсутствует
Свинец	не превышает	отсутствует
Свинец - элементные миграционные показатели	Максимальная масса - не превышает	Максимальная масса - не превышает
Время экспозиции 24 часа. Температура кипячения раствора 24°C (далее - кипячение)		
Формальдегид, мг/л, не более	0,5	<0,01
Ферроцианид, мг/л, не более	0,1	<0,01
Гептал, мг/л, не более	0,1	<0,01
Гептал, мг/л, не более	0,1	<0,01

По результатам проведенных испытаний составлен Инвентарь хлебопекарный и кондитерский: формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, реставратор, кафе, столовые и т.п.

Протокол испытаний указанного образца продукции оформляет условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проводились в аккредитованной организации - выданы в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы в форме выданных образцов и протоколах для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытания проведены в соответствии с действующими Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), для Республики Беларусь протокол № 209 от 28.05.2016 (г.п. П. Разд.16) с использованием методов и методов, утвержденных в установленном порядке.

Продукция соответствует требованиям Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), для Республики Беларусь протокол № 209 от 28.05.2016 (г.п. П. Разд.16).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

_____ Дата: 05.05.2016
(подпись) (фамилия)